
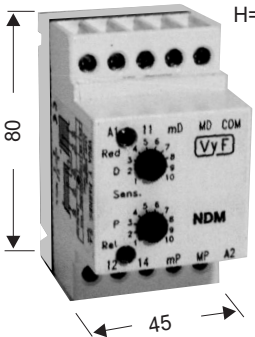


TIPO.	TYPE.	Control de Nivel Doble para pozo y depósito			
			NDM · Caja M-45 Modular. Modul M-45 box. · Sensibilidad ajustable. Adjustable sensitivity. · LED de alimentación/ Supply-On LED. · LED de relé activado/ Relay-on LED. · Tensión de alimentación: Power Supply: Un (A1/A2) 230V - 50/60 Hz. -15% a +10% U _n · Bajo demanda / On request: (2/10) 24/48/110V - 50/60 Hz.	U entre Sonatas al aire. U between probes at air. R max. entre Sonatas sumergidas. (sensibilidad de presencia) R max. between submerged Probes. (sensitivity of presence) C max. admisible entre Sonatas. C max. admissible between Probes.	Con sensibilidad / With sensitivity
					MAX. $\approx 15\text{ V} \sim$ MIN. $\approx 24\text{ V} \sim$ MAX. $\approx 20\text{ K} \Omega$ MIN. $\approx 200\ \Omega$ MAX. $\approx 20\text{ K} \Omega$ MIN. $\approx 200\ \Omega$ MAX. $\approx 50\text{ nF}$ MIN. $\approx 5\ \mu\text{F}$ MAX. $\approx 50\text{ nF}$ MIN. $\approx 5\ \mu\text{F}$

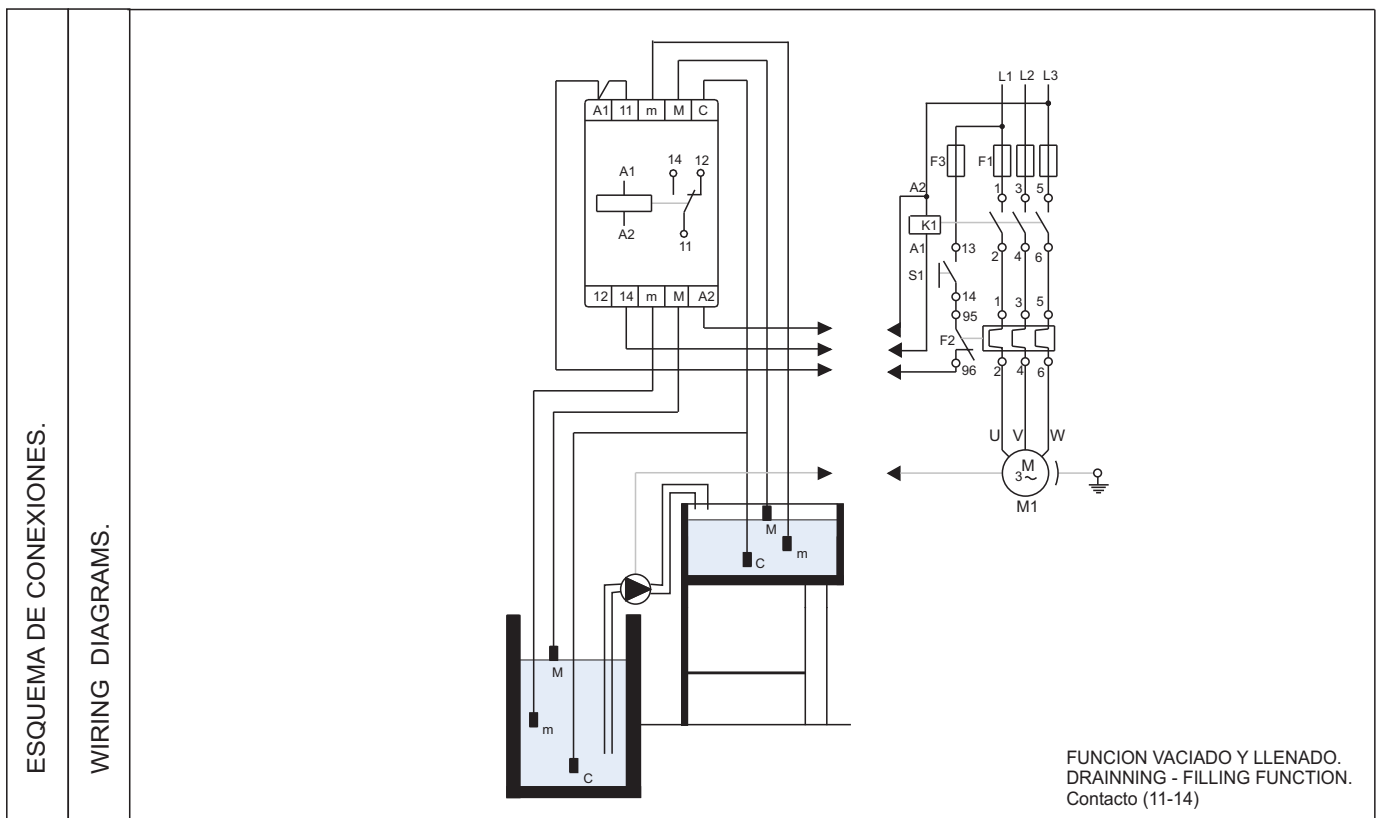

CICLO DE FUNCIONAMIENTO.	OPERATION DIAGRAM.	· El equipo se conecta a su alimentación. Partiendo del depósito vacío y pozo lleno, conecta el relé de funcionamiento. The relay switch-on when the supply voltage is applied and the tank is empty and the well full. · Cuando el líquido alcanza el nivel MAX. del depósito, el relé desconecta y volverá a conectarse al descender al nivel MIN. del depósito. When the liquid reaches the MAX. tank level, the relay releases and will operate when the liquid drops below the MIN. tank level. · Si el líquido desciende al nivel MIN. del pozo, el relé desconecta y volverá a conectarse al alcanzar el nivel MAX. del pozo, si el depósito está por debajo del MIN.. If the liquid drops below MIN. well level, the relay releases and will operate when the liquid rises the MAX. well level if the tank level is below the MIN.. · El líquido a controlar ha de ser conductor, no inflamable ni corrosivo. The liquid must be non-combustible, non-corrosive and conductive. · La corriente que circula entre sondas es alterna, quedando minimizados los problemas de calcarización por electrolisis. The alternating current between probes, so that possible problems of electrolysis are minimum.	
		ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY NIVEL DEPÓSITO TANK LEVEL NIVEL POZO WELL LEVEL BOMBA PUMP	